

Kalibrační list

Kalibrační list č.: BX-DCCDF110

Kód pozice	T112
Název	Teplota Pt100/mA
Umístění	Kotelna
Podnik	
Kód přístroje	6374W39
Výrobní číslo	297644
Výrobce	FLEXTOP
Typ	2221
Název funkce	TT
Převodní funkce	Lineární
Rozsah vstupu	-100 ... 300 °C
Typ snímače vstupu	Pt100 α385
Rozsah výstupu	4 ... 20 mA
Datum kalibrace	13.01.2020 19:49:29
Termín	----
Kalibrační interval	365 den
Dovolená chyba	0.1 % rozpětí
Seřídít, je-li chyba >	50% dovolené chyby
Neseřizovat, je-li <	30% dovolené chyby
Seřídít na <	20% dovolené chyby

LOGICAL

Předmět kalibrace


T112

Opakování 1

Po seřízení

Maximální nalezená chyba: **0.041 % rozpětí (význ. 41.0 %)**

VYHOVUJE

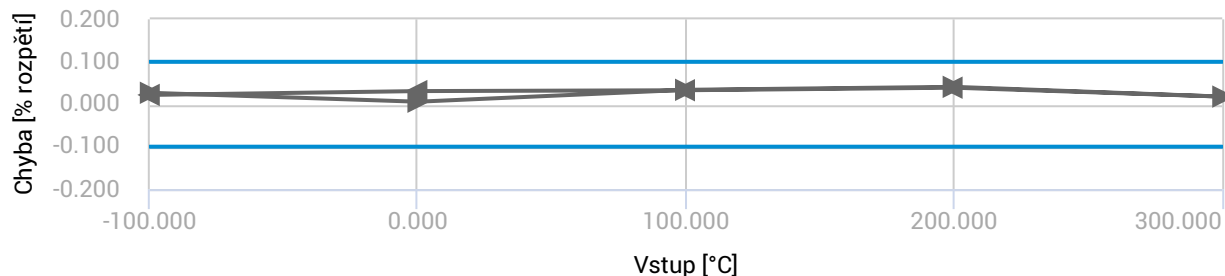

Vstup [°C]	Výstup [mA]	Chyba výstupu [% rozpětí]	význ. [%]	Reference vstupu, datum kal.	Reference výstupu, datum kal.
-100.00	4.0043	0.027	27.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
0.00	8.0010	0.006	6.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
100.00	12.0055	0.034	34.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
200.00	16.0065	0.041	41.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
300.00	20.0028	0.018	18.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
200.00	16.0062	0.039	39.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
100.00	12.0053	0.033	33.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
0.00	8.0049	0.031	31.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018
-100.00	4.0035	0.022	22.0	MC2-MF : 22522, T/GENERATE: 22522: 19.05.2019	MC2-MF : 22522, EL-MEASURE: 22522: 17.02.2018

Datum / čas kalibrace: 13.01.2020 19:49:29

Podmínky okolního prostředí: Tlak 98.60 kPa, Teplota ----, Vlhkost 0.0 %, Teplota přístroje ----

Poznámka:

Schválil: _____